


VPL strømforsyning.
VPL Stromversorgung.
VPL power supply.
1N 230V~ 50Hz max. 10A

Sikkerhedsafbryder.
Sicherheitschalter.
Safety cut-out.




Brugerpanelet SKAL monteres frostfrit.
Die Steuerungstafel MUSS frostfrei montiert werden.
The control panel has to be placed in a frost-free place. (+1 - +40°C)

Brugerpanelet skal monteres i det ventilerede område, da T15 er styrende føler.
Da T15 der steuernden Fühler ist, muss das Bedienungspaneel in einen entlüfteten / belüfteten Raum montiert werden.
T15 is the controlling sensor, and the control panel therefore must be mounted in a ventilated room.

AFKAST
FORTLUFT
OUTLET
JÄTEILMA ULOS

FRALUFT
ABLUFT
EXHAUST
POISTOILMA TALOSTA

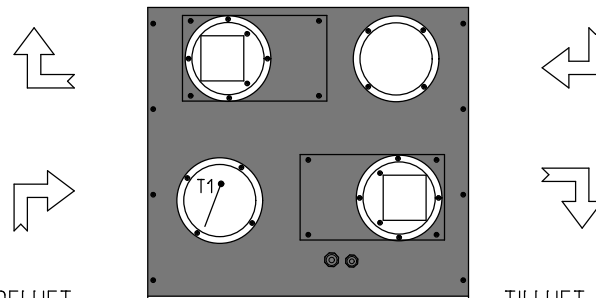


UDELUFT
AUSSENLUFT
OUTDOOR AIR
RAITISILMA ULKOA

TILLUFT
ZULUFT
INLET
TULOILMA SISÄLLE

TILLUFT
ZULUFT
INLET
TULOILMA SISÄLLE

AFKAST
FORTLUFT
OUTLET
JÄTEILMA ULOS

Kondensatløb
Kondensatablauf
Drain

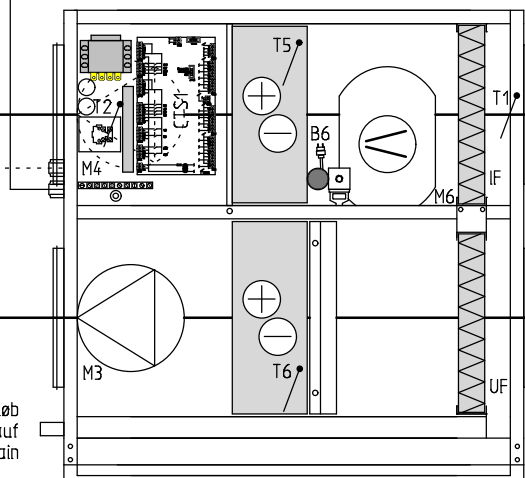

Varenr.: 71362B

Tilbehør:
Zubehör:
Accessories:
T10


T10 bliver styrende føler, såfremt den monteres.
(Skal monteres i repræsentativt udsugningsarmatur / udsugningskanal.)

Sollte T10 montiert werden, wird er der steuernden Fühler.
(Muss in einem repräsentativen Abluftkanal / Abluftventil montiert werden.)

If T10 is connected, it will become the controlling sensor.
(Must be placed in an exhaust air valve or duct.)

UDELUFT
AUSSENLUFT
OUTDOOR AIR
RAITISILMA ULKOA

FRALUFT
ABLUFT
EXHAUST
POISTOILMA TALOSTA

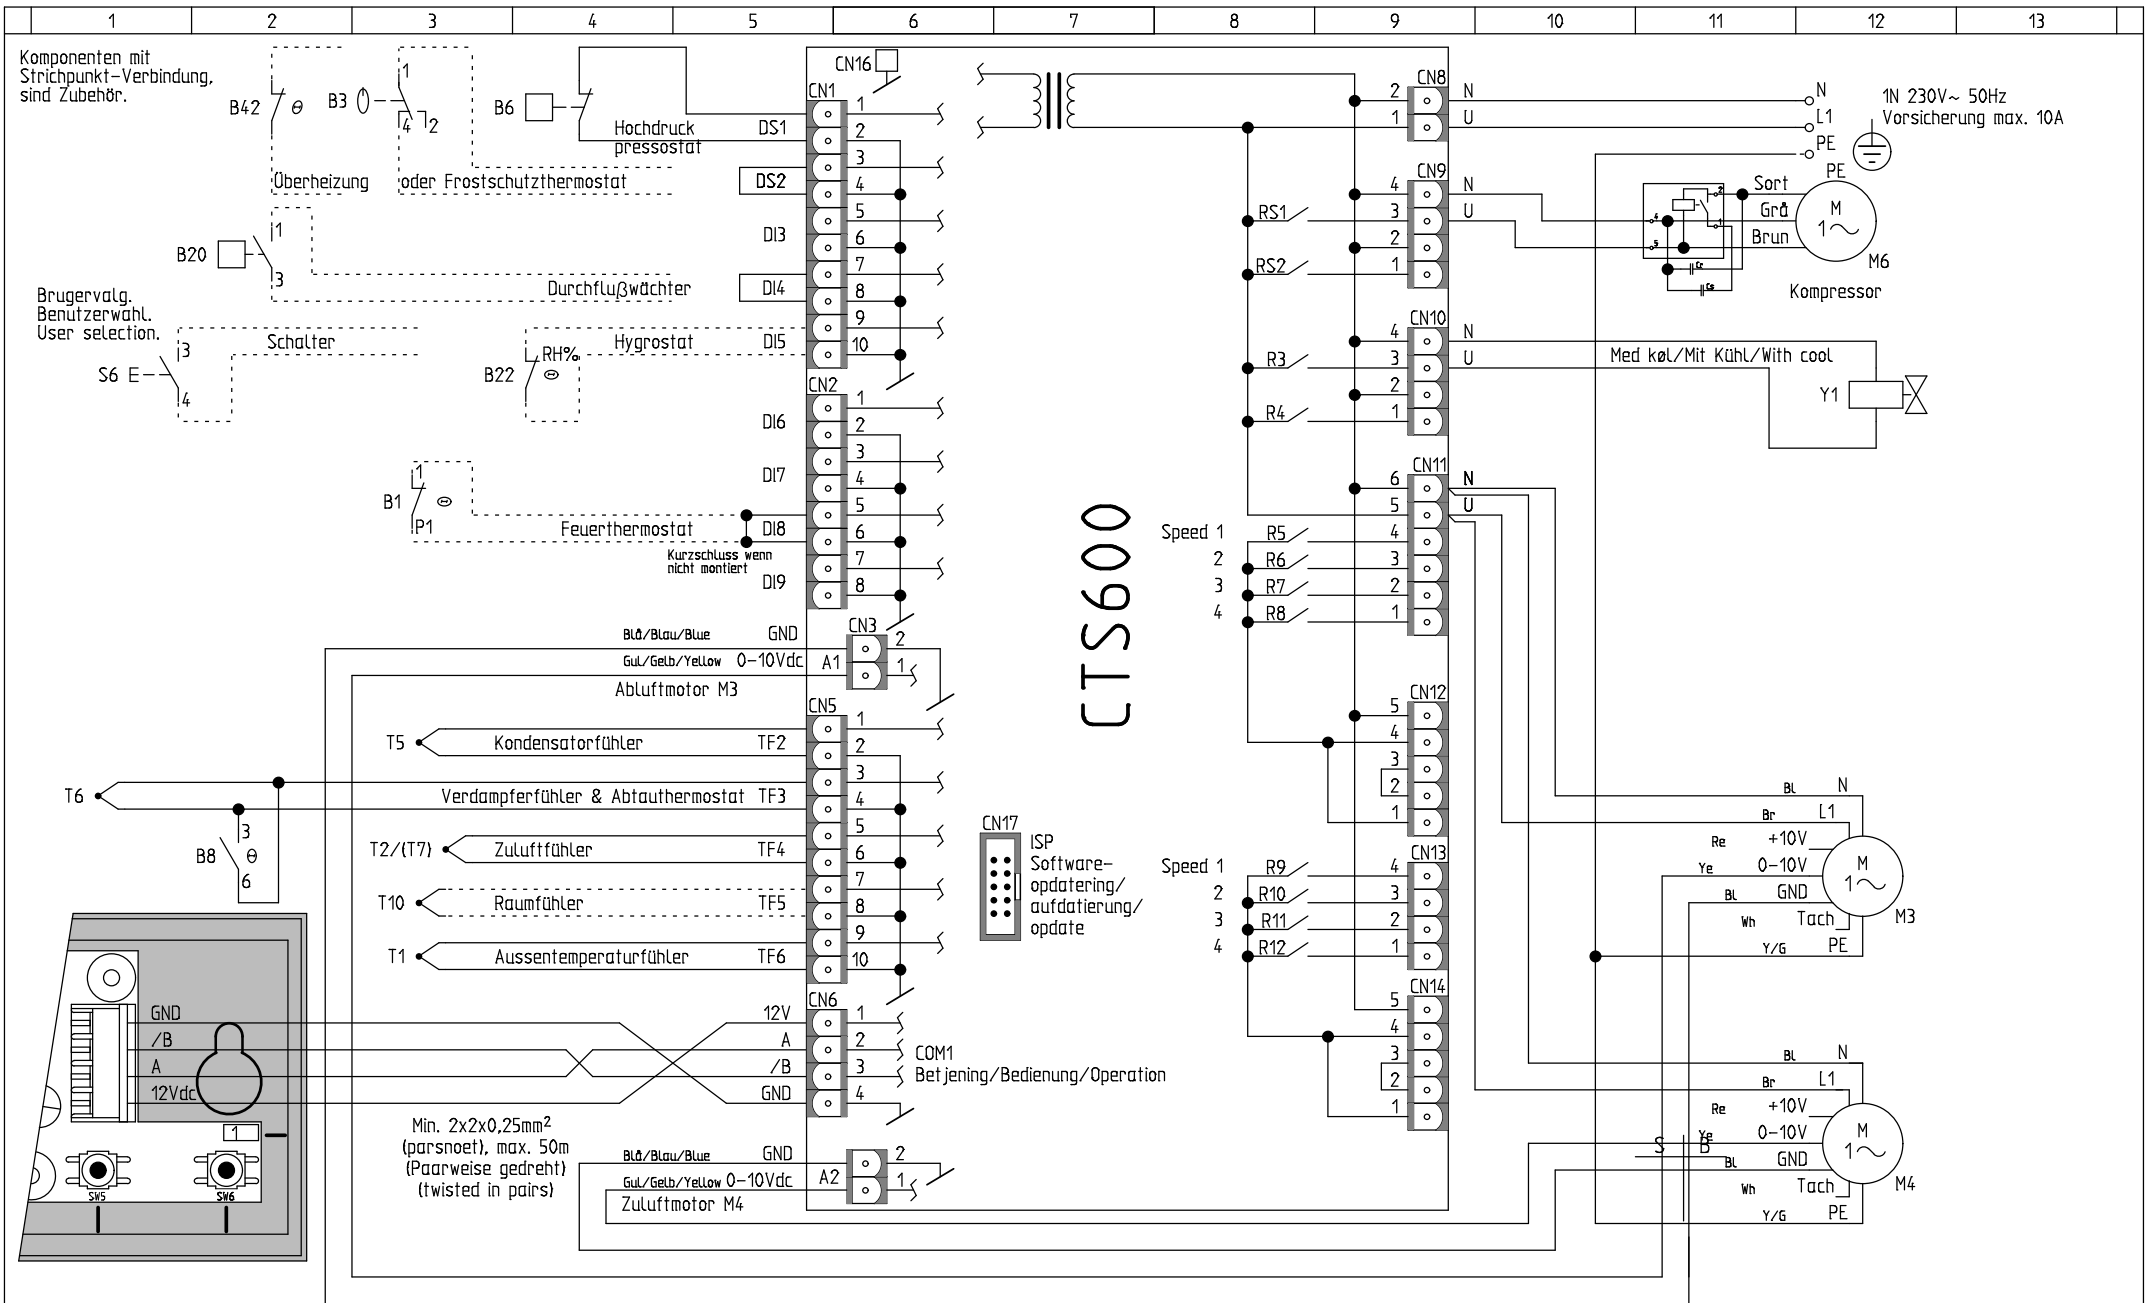

Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
CTS1	CTS600 Platine	#2399	1	5
CTS2	CTS600 Steuertafel	#2398	1	6
IF	Frischlufffilter	Camfil 5061410 3GPF 360x225x50-90 (F7)	1	7
UF	Ablufffilter	Camfil 5061465 3GPF 360x225x50-45 (F5)	1	7
T6	Verdampferfühler	CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1	2	1
S6	Schalter für Benutzerwahl (Zubehör)	?	2	2
B8	Abtauthermostat	ATEA A21PR9050B -4/+5 C 230V 4A	2	2
B42	Begrenzerthermostat Elektroheizregister (Zubehör)	EGO 55.13019.180 60°C	2	2
B20	Durchflusßwächter (Zubehör)	Huba 20-300Pa	2	2
T5	Kondensatorfühler	CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1	2	3
T10	Raumfühler (Zubehör)	CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1	2	3
T1	Aussentemperaturfühler	CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1	2	3
T2/(T7)	Zulufffühler (T7 bei Zusatzheizung)	CTS-600 NTC-Fühler JM103C1R1	2	3
B1	Feuerthermostat Abluft	EGO 55.31519.080 62-15°C	2	3
B22	Hygrostat für Benutzerwahl (Zubehör)	EvtL. Eberle HYG-E 6001	2	4
B6	Hochdruckpressostat Kompressor (Patron)	20/16bar 3,3v dc 24v ac 2a	2	4
Cr	Betriebskondensator	80 µF	2	11
K	Start relais		2	11
Cs	Anlaufkondensator	10 µF	2	11
M6	Kompressor	Danfoss SC15GHH 220-240V~ 60Hz	2	11
M3	Abluftmotor	ebm G3G140-AV17-14 230V~	2	12
M4	Zuluftmotor	ebm G3G140-AV17-14 230V~	2	12
Y1	4-Wegeventil	RV101A23AZ	2	12



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email: nilan@nilan.dk

NILAN Lüftungsgerät VPL15/-TOP EC m/o kühl
 mit CTS-600 Steuerung.
 Artikelnr.: 71363B / 71333B (TOP)

Ordrenr:	71333B / 71363(B/P)	Nationalitet:	D / CH / A / NL	Rev.:	Init.:	AWR
Dato:	20. august 2010	Funkt.:	Plac.:	Blad:	1	